

Buléo

Créateur de piscine depuis 1992

Chez Buléo, les avis clients sont contrôlés & certifiés !



lire les avis sur buleo.fr

Traitez votre piscine avec

klereo


10 ans d'expertise, N°1 de la piscine connectée

Klereo Hybride M2 ou M9 75m3 / 90m3 / 130m3

Comprenant l'option électrolyse au sel ou magnésium avec seulement 2gr par litre d'eau, cet appareil breveté unique sur le marché permet de synchroniser la cellule de l'électrolyse avec la pompe doseuse du désinfectant. Un électrolyseur tout en un qui traitera votre piscine toute l'année si vous le souhaitez, régulation par sonde redox et sonde pH, lors d'une température inférieure à 15°C, la pompe doseuse prendra le relais automatiquement. Couplé avec le magnésium "magnapool de Zodiac" pour une eau douce et pure, le nec plus ultra du traitement pour la peau et le yeux...




Exclusivité Buléo*

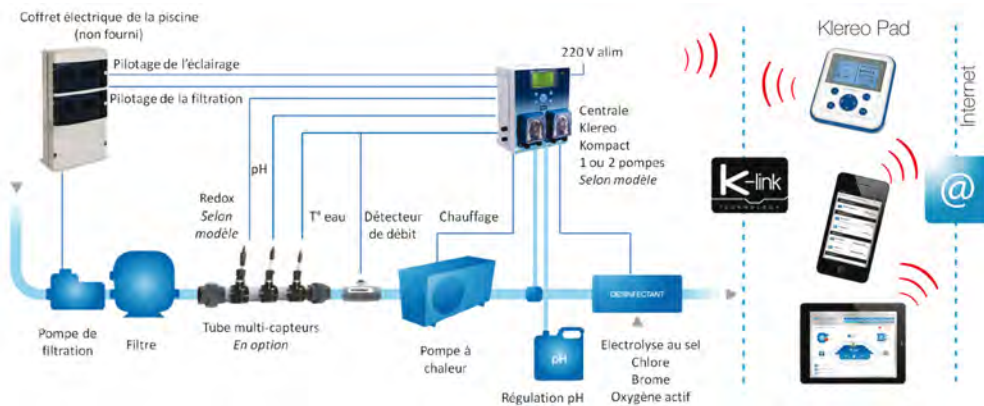

MagnaPool™

UNE EAU DOUCE POUR LA PEAU ET LES YEUX

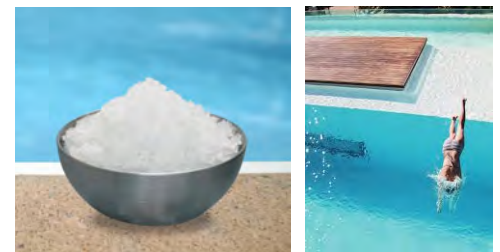

Un service complet pour votre piscine

- Un traitement automatique, simplifié et efficace pour votre piscine
- Seulement 2gr/l de sel ou de magnésium, protégera vos margelles en pierre
- Une eau parfaitement équilibrée pour profiter pleinement de votre piscine
- Une protection, un esthétisme assuré pour votre revêtement, une durée de vie rallongée
- Une gestion de votre temps de filtration automatique suivant la température de l'eau
- Une programmation à distance possible et simple de votre chauffage, de votre robot...
- Une surveillance de votre volet de piscine ouvert ou fermé
- Une vérification de la pression de votre filtre
- Un contrôle de votre consommation d'eau
- Une alarme par mail pour tous dysfonctionnements, une interface simple et conviviale
- Une connexion possible chez Buléo, avec ou sans intervention...

N'hésitez pas à nous contacter pour un diagnostic complet et gratuit de votre piscine

Bulez tranquille,

Buléo s'occupe de votre piscine



44, av. Roger Salengro - 13890 Mouriès - Tél. 04 90 47 56 92 - Fax 04 90 47 51 69 - contact@buleo.fr - www.buleo.fr

Horaires de mars à septembre : du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h30-19h – samedi : 9h-12h / 15h-19h

Horaires de octobre à février : du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h30-18h – samedi : 9h-12h / 15h-18h

S.A.R.L au capital de 50 000.00 € - N° Siret 423 775 741 00014 - Code APE 4752A - N° TVA Intracom. FR33423775741 - RCS

Membre de la fédération des professionnels de la piscine.




Connexion chez Buléo, vision de toutes les piscines
vert tout va bien, orange information, rouge intervention

✓	ARNOLD Hugh 600/550	Air:26.5°C, Eau:28.4°C, pH:7.3, Redox:690mV
✓	AVRIL sel 5g 680mv	Air:28.3°C, Eau:27.2°C, pH:7.2, Redox:710mV
✓	BAOUAB Mohamed 720-770/620	Air:25.3°C, Eau:28.2°C, pH:7.3, Redox:700mV
✓	BARRANS sel 780/680	Air:25.8°C, Eau:27.6°C, pH:7.3, Redox:710mV
✓	BASSO sel 5G 1.42PPM rX720	Air:25.2°C, Eau:28.0°C, pH:7.3, Redox:760mV
✓	BAUD Martine	Air:24.3°C, Eau:26.7°C, pH:7.3, Redox:600mV
✗	BAUMANIERE avec stab 30ppm 760mv 2,27ppm 720/620	Vérifiez la liaison radio entre le coffret piscine et le boîtier internet "CONNECT" (Synchronisé mercredi 16 juin 2021 à 15:37) Air:30.6°C, Eau:30.4°C, pH:7.3, Redox:610mV
✓	BAUMANIERE CARITA stab 37 ppm 690mv=1,94ppm ph 7,3 750/650	Air:23.8°C, Eau:28.2°C, pH:7.3, Redox:700mV
✗	BAUMANIERE SPA sans stab 1,65ppm 850mv 0,90ppm actif	(Synchronisé il y a 14 minutes) Eau:29.7°C, pH:8.3, Redox:710mV
✗	BEAULIEU sel 740/640	(Synchronisé il y a 16 minutes) Air:23.9°C, Eau:28.5°C, pH:7.2, Redox:730mV

Perte de connexion

Vision simplifié des paramètres de votre piscine

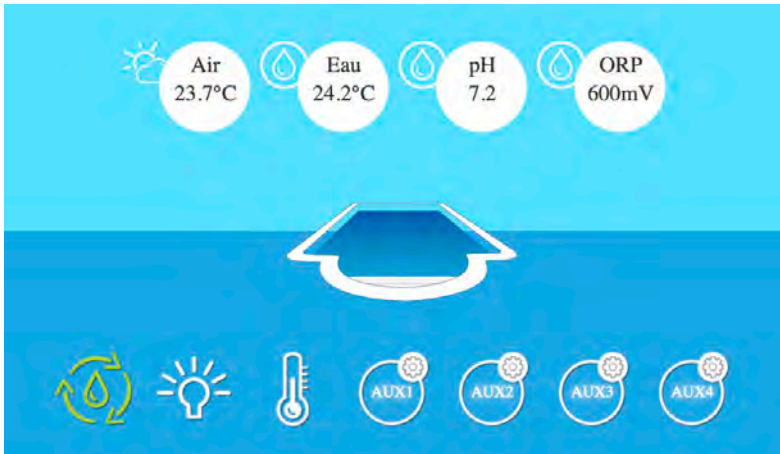

GESTION A DISTANCE

- par vos soins:
- de la filtration
 - du chauffage
 - de l'éclairage
 - des auxiliaires

- Par nos soins
- de la consigne pH
 - de la consigne Redox
 - d'un traitement choc
 - des paramètres de la piscine

Vision à distance sur smartphone ou ordinateur,
alertes par mail en cas de dysfonctionnement

Capteurs régulation	
Air	24.6°C
Eau	29.1°C
pH	7.4
Redox	700mV
Traitement de l'eau	
Filtration	Régulé Marche Total: 7784h33mn (6h12mn aujourd'hui)
pH-Minus	Régulé 7.4 Total: 120.1L (55mL aujourd'hui)
Chlore liquide	Régulé Redox 670.0mV Total: 114.1L (0mL aujourd'hui)
Chauffage/PAC	Chauffe 28.0°C Total: 3611h01mn (0mn aujourd'hui)
Equipements	
Eclairage	Manuel Arrêt Total: 0mn
Autres capteurs	
Bidon pH	OK
Bidon désinfectant	OK
Couverture	Fermé
Informations du bassin	
Coffret Compact M5 (logiciel: 188C - 208)	
Afficheur intégré (logiciel: 188C - 208)	
Connect: 0301-1169411-198 (logiciel: 1.28)	
Volume: 63m³ (débit pompe: 15m³/h)	
Régulation: Confort	
Bidon pH: OK	
Bidon désinfectant: OK	
Couverture: Fermé	
Outils	
Mes notes	Cliquez ici pour consulter et/ou ajouter une note
Liste des superviseurs	Cliquez ici pour visualiser les superviseurs
Paramètres	Cliquez ici pour modifier les paramètres
Options	
Recevoir les alertes par email	

Chauffage/PAC Chauffe 28.0°C
(Synchronisé il y a 3 minutes)

Arrêt
Régulé

Gestion à distance
Mise en route et température

Interdictions

0	1	2	3
4	5	6	7
8	9	10	11
12	13	14	15
16	17	18	19
20	21	22	23

Consigne Chauffage: 28

Annuler Valider

Filtration Régulé Marche
(Synchronisé il y a 10 minutes)

Manuel arrêt
Manuel marche
Plages horaires
Régulé

Gestion à distance
Régulation automatique du temps de fonctionnement de la filtration

Plages horaires

0	1	2	3
4	5	6	7
8	9	10	11
12	13	14	15
16	17	18	19
20	21	22	23